


LEGALETT®

RUMSTERMOSTAT

E-07

TR 01

Sept. 1993

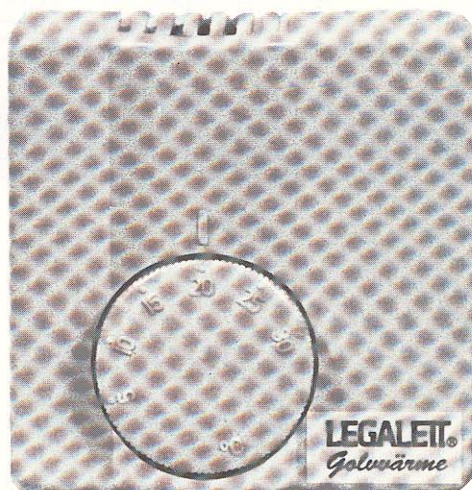


TR 01 är avsedd att reglera LEGALETT Värmeaggregat IGV.

Den bör monteras på vägg eller på 65mm apparatdosa. TR 01 är försedd med bimetall-

termostat med accelerationselement. Inställningsrattens reglerområde kan begränsas med inbyggda skjutbara stoppstift.

TEKNISK DATA

Belastningsförmåga.....10(3)A/250VAC 50Hz
Repetitionsnoggrannhet..... $\pm 1^{\circ}\text{C}$
Anslutning.....Skruvanslutning, max 2,5mm²
Skyddsklass.....IP 30
Manöverspänning.....24V AC alt. 230V AC
Dimension.....70,5x66,5x31mm

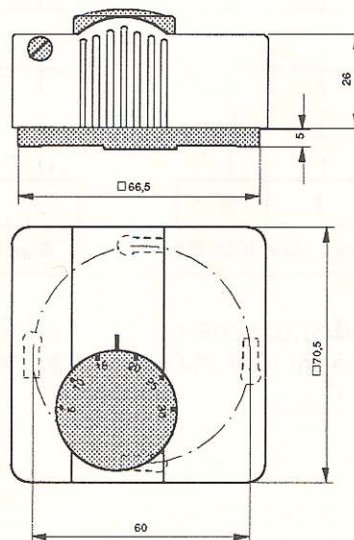

LEGALETT. SVENSKA AB


Box 142
446 23 ÄLVÄNGEN

Tel 0303-480 25
Fax 0303-466 59

FUNKTION

TR 01 styr ett elvärmeelement och en fläkt i LEGALETT Värmeaggregat IGV 5000 eller IGV 2000.



TR 01 som innehåller rumsgivare, tillser att fastigheten erhåller önskad rumstemperatur.

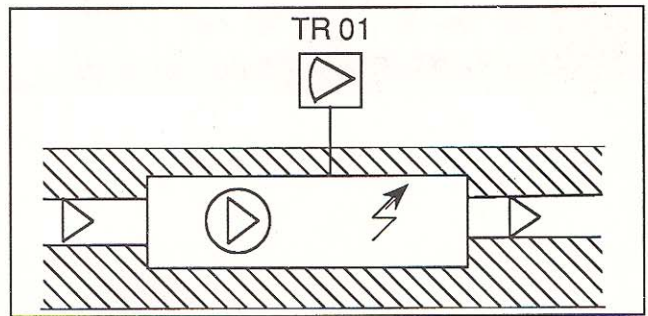


MONTAGE

TR 01 monteras på central plats i fastigheten och orienteras till dörrkarm på innervägg, där påverkan av sol och dyl. ej inverkar på funktionen.


TR 01 har löstagbar montageplatta som kan monteras dikt vägg eller på 65 mm apparatdosa. Lämplig höjd 1500 mm ö.g.




INKOPPLING

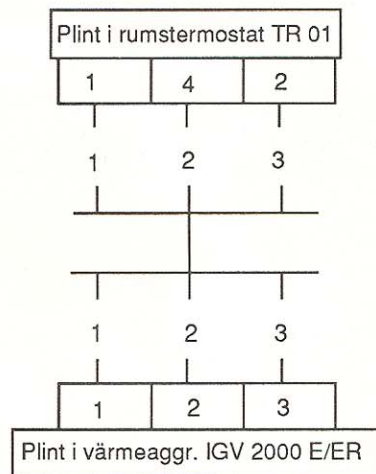

Yttre förbindningsschema. Värmeaggregat IGV 2000 E/ER

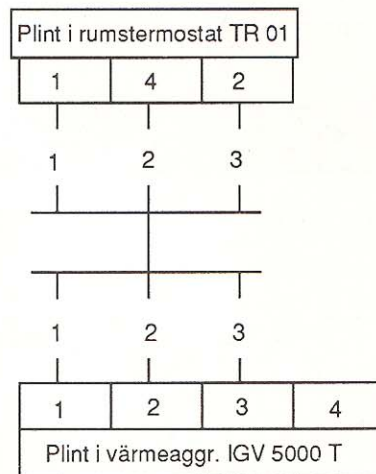

Yttre förbindningsschema. Värmeaggregat IGV 5000 T

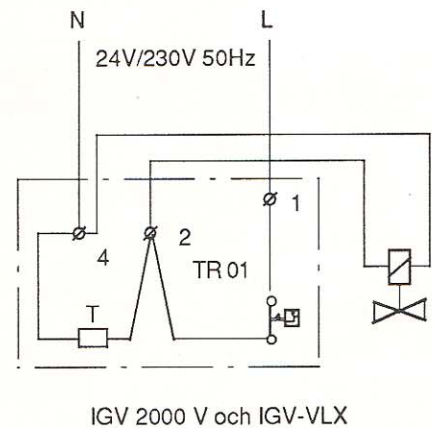

Kopplingsschema, inkoppling av termomotor. Värmeaggregat IGV 2000 V och IGV-VLX